

# MONTAŻ DODATKOWEGO PODLICZNIKA

## OPIS PROCEDURY

1. Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.
2. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem podlicznika, eksploatacją i ponowną jego legalizacją (co 5 lat), wykonuje odbiorca na własny koszt.
3. Wymagania, jakie należy spełnić przy montażu wodomierza (podlicznika) służącego do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej na terenie nieruchomości:
  - zainstalowany wodomierz (podlicznik) jest częścią instalacji wewnętrznej Odbiorcy i koszty związane z jego montażem, utrzymaniem oraz legalizacją ponosi właściciel instalacji,
  - podlicznik należy zainstalować wyłącznie za wodomierzem głównym w sposób zgodny z obowiązującymi normami i przepisami prawa. **Dopuszczalny przepływ na podliczniku ma być kompatybilny z wodomierzem głównym.** Schemat prawidłowego montażu podlicznika określa **załącznik nr 1**,
  - montaż podlicznika dopuszczany jest tylko w układzie szeregowym;
  - podlicznik należy umieścić na instalacji, w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania (odległość nie większa niż 1,5 m). W przypadku budynku wielorodzinnego, wodomierz dodatkowy na podlewanie ogrodu należy zamontować za wodomierzem głównym, lecz przed innymi wodomierzami znajdującymi się w poszczególnych lokalach. Montaż jest możliwy jedynie na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości. Mieszkańcy wspólnoty ustalają sposób rozliczania wskazań wodomierza dodatkowego. Wodomierz ten ma służyć do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej np. do podlewania zieleni. Podlewanie zieleni nie powinno zakłócić poboru wody w mieszkaniach;
  - podlicznik należy zamontować na wewnętrznej instalacji wodociągowej za zaworem antyskażeniowym, a za podlicznikiem nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzania wody do systemu kanalizacji sanitarnej;
  - wodomierz winien być zamontowany w sposób umożliwiający swobodny jego odczyt;
  - przed wodomierzem – podlicznikiem musi być zainstalowany zawór odcinający dopływ wody do instalacji. Sposób zamontowania zestawu podlicznika powinien umożliwić odwodnienie instalacji za podlicznikiem (w okresie zimowym);



- do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej należy zamontować wodomierz **ETW ECO DN20 Q3=4,0 R160 R100 L130 ZW Z ZAMONTOWANYM I SKONFIGUROWANYM MODUŁEM RADIOWYM IP68 FLOWIS+**
  - zamontowanie podlicznika należy zgłosić do odbioru w siedzibie Spółki w formie pisemnej, osobiście lub telefonicznie tel. 146782064
  - pracownik wyznacza termin odbioru podlicznika w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia przez Odbiorcę usług. Odbiór kończy się spisaniem protokołu i sporządzeniem dokumentacji fotograficznej wykonanej instalacji podlicznika. Protokół odbioru stanowi podstawę do zawarcia umowy;
  - naliczanie bezpowrotnie zużytej wody następuje od momentu odbioru podlicznika i podpisania umowy;
  - za odbiór podlicznika Spółka pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem;
4. Odczyt wskazań wodomierza (podlicznika) będzie wykonywany przez pracownika Spółki jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości. Właściciel musi zapewnić możliwość jednoczesności odczytu wodomierza głównego i podlicznika. Na potrzeby obliczenia ilości odprowadzonych ścieków do kanalizacji sanitarnej zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez podlicznik;
  5. Upiływ okresu legalizacji wodomierza – podlicznika ( 5 lat ), uszkodzenie, zerwanie plomb lub wprowadzanie ścieków powstałych z wody opomiarowanej jako woda bezpowrotnie zużyta do kanalizacji sanitarnej będzie podstawą do odstąpienia przez Przedsiębiorstwo od ujmowania podlicznika w rozliczeniach i naliczenia opłat za ścieki według wskazań wodomierza głównego;
  6. Planowana co 5 lat legalizacja wodomierza może nastąpić tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Spółce. Za ponowny odbiór podlicznika Spółka pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem;
  7. Awaryjne zerwanie plomby przez użytkownika bez wcześniejszego zgłoszenia w przedsiębiorstwie wiąże się z ponownym dokonaniem odbioru instalacji. Stwierdzenie zerwania plomby bez wcześniejszego zgłoszenia skutkuje naliczeniem ilości odprowadzonych ścieków od ostatniego odczytu z wodomierza głównego;
  8. Opłata za wodę bezpowrotnie zużyta będzie regulowana na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

#### **UWAGA**


**Powyższe warunki są warunkami ogólnymi do montażu wodomierza-podlicznika nie odnoszącymi się do wszystkich nieruchomości ze względu na występujące różnice w rozmieszczeniu elementów instalacji wodociągowej na poszczególnych posesjach.**

**Inny niż opisany powyżej sposób montażu podlicznika jest możliwy jedynie po uzgodnieniu z przedstawicielem Przedsiębiorstwa.**

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza-podlicznika zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych kosztów i korzyści związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem-podlicznikiem.



SCHEMAT PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU PODLICZNIKA

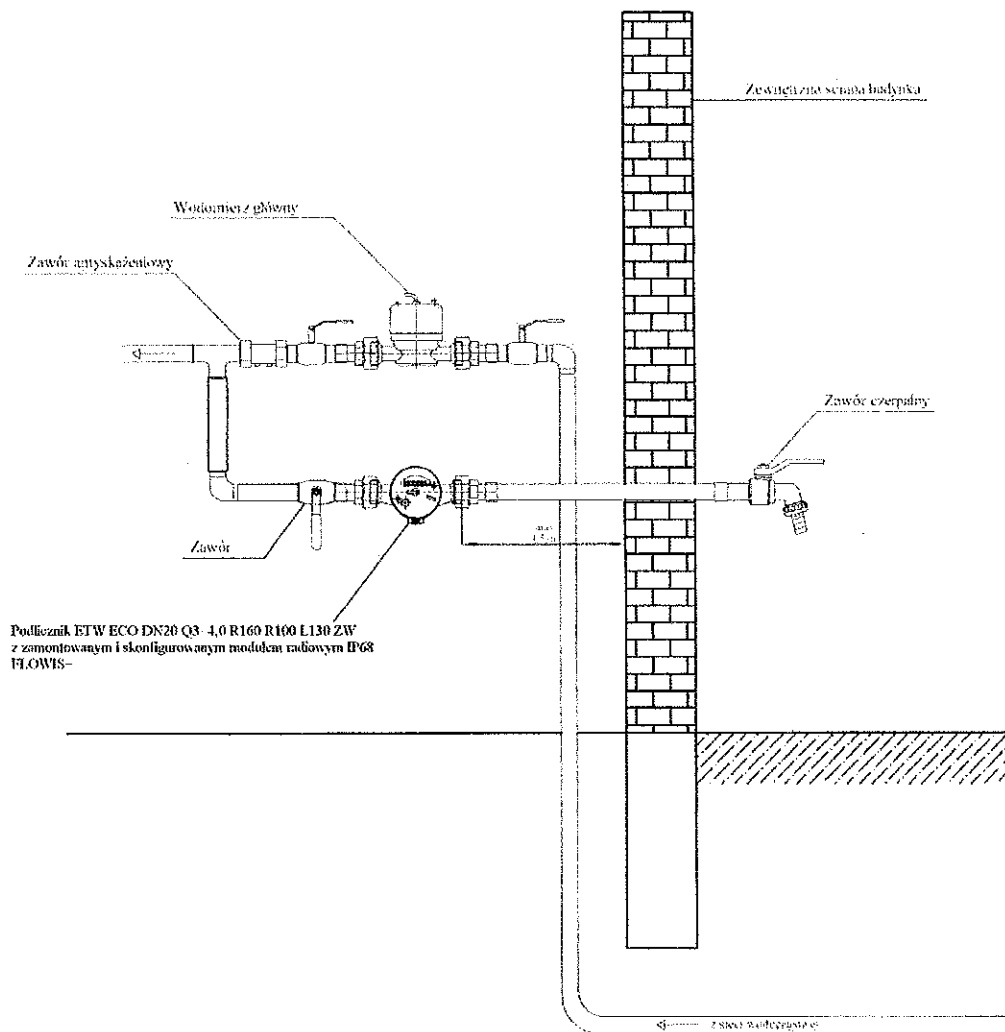

**Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne**  
Sp. z o.o.  
Niwka 76, 33-130 Radłów  
tel. 14-678-20-64  
NIP 8733281312 REGON 389807758

**PREZES ZARZĄDU**

*Wiesław Głowa*